

LEGEND FOR SECTOR-B FIRE PUMPS


F-1	FIRE PUMP (ELECTRIC OPERATED)-2280LPM @ 3.5KG/50CM AT FARTHEST HYDRANT
F-2	JOCKEY PUMP FOR HYDRANT-180LPM @ 3.5KG/50CM AT FARTHEST HYDRANT
F-3	FIRE PUMP (ELECTRIC OPERATED)-2280LPM @ 3.5KG/50CM AT FARTHEST HYDRANT
F-4	JOCKEY PUMP FOR HYDRANT-180LPM @ 3.5KG/50CM AT FARTHEST HYDRANT
F-5	DIESEL PUMP-2280LPM @ 3.5KG/50CM AT FARTHEST HYDRANT
F-6	DIESEL PUMP-2280LPM @ 3.5KG/50CM AT FARTHEST HYDRANT

LEGEND FOR SECTOR-C FIRE PUMPS


F-1	FIRE PUMP (ELECTRIC OPERATED)-2280LPM @ 3.5KG/50CM AT FARTHEST HYDRANT
F-2	JOCKEY PUMP FOR HYDRANT-180LPM @ 3.5KG/50CM AT FARTHEST HYDRANT
F-3	DIESEL PUMP-2280LPM @ 3.5KG/50CM AT FARTHEST HYDRANT

LEGEND FOR SECTOR-A FIRE PUMPS

F-1	FIRE PUMP (ELECTRIC OPERATED)-2800LPM @ 3.5KG/50CM AT FARTHEST HYDRANT
F-2	JOCKEY PUMP FOR HYDRANT-180LPM @ 3.5KG/50CM AT FARTHEST HYDRANT
F-3	FIRE PUMP (ELECTRIC OPERATED)-2800LPM @ 3.5KG/50CM AT FARTHEST HYDRANT
F-4	JOCKEY PUMP FOR HYDRANT-180LPM @ 3.5KG/50CM AT FARTHEST HYDRANT
F-5	DIESEL PUMP-2800LPM @ 3.5KG/50CM AT FARTHEST HYDRANT
F-6	DIESEL PUMP-2800LPM @ 3.5KG/50CM AT FARTHEST HYDRANT
F-7	SPRINKLER PUMP-2800LPM @ 3.5KG/50CM AT FARTHEST HYDRANT
F-8	JOCKEY PUMP FOR SPRINKLER-180LPM @ 3.5KG/50CM AT FARTHEST HYDRANT
F-9	SPRINKLER PUMP-2800LPM @ 3.5KG/50CM AT FARTHEST HYDRANT
F-10	JOCKEY PUMP FOR SPRINKLER-180LPM @ 3.5KG/50CM AT FARTHEST HYDRANT

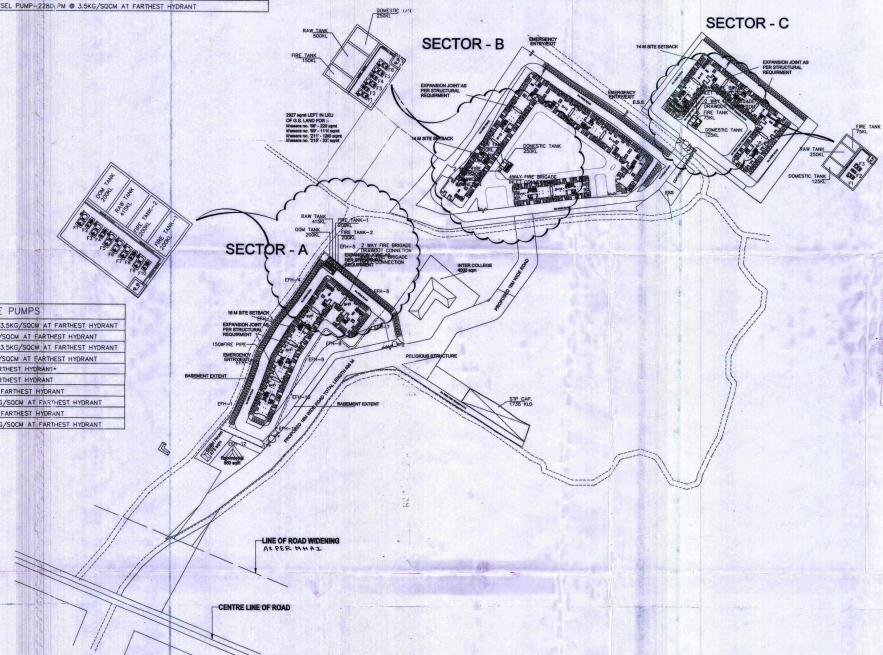

शुद्धता (अनुमोदित) करार किया गया है।
 1. अनुमोदित प्रकल्प को लागू करने के लिए प्रकल्प के डिजाइन में उचित सुरक्षा के साथ-साथ ही अन्य आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा गया है।
 2. प्रकल्प के अन्तर्गत सभी कार्य पूर्ण रूप से पूर्ण होने तक प्रकल्प के डिजाइन में उचित सुरक्षा के साथ-साथ ही अन्य आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा गया है।
 3. प्रकल्प के अन्तर्गत सभी कार्य पूर्ण रूप से पूर्ण होने तक प्रकल्प के डिजाइन में उचित सुरक्षा के साथ-साथ ही अन्य आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा गया है।
 4. प्रकल्प के अन्तर्गत सभी कार्य पूर्ण रूप से पूर्ण होने तक प्रकल्प के डिजाइन में उचित सुरक्षा के साथ-साथ ही अन्य आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा गया है।
 5. प्रकल्प के अन्तर्गत सभी कार्य पूर्ण रूप से पूर्ण होने तक प्रकल्प के डिजाइन में उचित सुरक्षा के साथ-साथ ही अन्य आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा गया है।
 6. प्रकल्प के अन्तर्गत सभी कार्य पूर्ण रूप से पूर्ण होने तक प्रकल्प के डिजाइन में उचित सुरक्षा के साथ-साथ ही अन्य आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा गया है।
 7. प्रकल्प के अन्तर्गत सभी कार्य पूर्ण रूप से पूर्ण होने तक प्रकल्प के डिजाइन में उचित सुरक्षा के साथ-साथ ही अन्य आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा गया है।
 8. प्रकल्प के अन्तर्गत सभी कार्य पूर्ण रूप से पूर्ण होने तक प्रकल्प के डिजाइन में उचित सुरक्षा के साथ-साथ ही अन्य आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा गया है।
 9. प्रकल्प के अन्तर्गत सभी कार्य पूर्ण रूप से पूर्ण होने तक प्रकल्प के डिजाइन में उचित सुरक्षा के साथ-साथ ही अन्य आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा गया है।
 10. प्रकल्प के अन्तर्गत सभी कार्य पूर्ण रूप से पूर्ण होने तक प्रकल्प के डिजाइन में उचित सुरक्षा के साथ-साथ ही अन्य आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा गया है।



SUBMISSION DRAWING		ARCHITECTS		DEVELOPERS		SERVICES CONSULTANTS		DRAWING TITLE		DRAWING NO.		DRAWN BY		SCALE		REV. NO.		NORTH	
PROPOSED HOUSING PROJECT AT VILLAGES - MOAZZANANGAR, KADIRPUR & DULARMAU, SULTANPUR ROAD - LUCKNOW.		Chapman Taylor India LLP International Architects & Interiors Delhi A-124 Sublingh Enclave New Delhi - 110029 Tel: +91 (11) 26177975		SHREE MAHARAJAN S.P.O. ALFANSO DRIVE, 23 MANGO LANE, ROOM NO. 223, 1ND FLOOR, KODAKA.		INTEGRAL DESIGNS E-71, Vardh Mahan, New Delhi - 110029 Tel: +91 (11) 41518300, 41518301 Email: info@integraldesigns.in		FIRE FIGHTING DRAWING SITE PLAN		FF-SITE-01		KAVESH		N.T.S.		01/08/10-1		NORTH	
										DATE:		CHECKED BY:		REV. DATE:					
										30-05-2016		D. MATHUR		00					