

कार्यालय उप निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ० प्र० शासन, गाजियाबाद रीजन, एफ-6, पटेलनगर-3, गाजियाबाद ।
संख्या- वि०सु०नि०(गा०बाद रीजन) एच०टी०/ निरीक्षण दिनांक- 02-6-17
सेवा में,

M/s-I.V. County Pvt.Ltd.
Cleo County, Plot No.-GH-05,
Sector-121, Noida, G.B.Nagar

विषय- 2600 के० वी० ए० X 01नं० (33 / 0.433 के०वी०) ट्रान्सफार्मर के उच्च विभव विद्युत अधिष्ठापन का प्रारम्भिक निरीक्षण ।
प्रसंग- आपका पत्र दिनांक-शून्य द्वारा प्राप्त ट्रेजरी चालान सं०-वी.आई.डी.170000077, दिनांक-21.02.2017, रु०17000/- राजकीय कोषागार में जमा किया गया ।

प्रिय महोदय,

कृपया आपके परिसर में अधिष्ठापित निम्नलिखित ट्रान्सफार्मर के उच्च विभव विद्युत अधिष्ठापन का प्रारम्भिक निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक- 06.2017 को किया गया :-

ट्रान्सफार्मर का विवरण :-

मेक- Schneider
नं०- 7956616/1
क्षमता- 2600 के०वी०ए०,
वोल्टेज- 33/0.433 के०वी० ,

निरीक्षण के समय उपरोक्त विद्युत अधिष्ठापन भारतीय विद्युत नियम-1956 के सम्बन्धित नियमों के अन्तर्गत संतोषजनक पाया गया । अतः उक्त ट्रान्सफार्मर को प्रयोग में लाये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है । यदि भविष्य में उपरोक्त विद्युतीय अधिष्ठापन में अनुमोदित ड्राइंग से भिन्न किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है, तो उसकी पूर्व अनुमति इस कार्यालय से अवश्य प्राप्त कर ली जाय , अन्यथा भारतीय विद्युत नियम-1956 के सम्बन्धित नियमों का स्पष्ट उल्लंघन माना जायेगा ।

भवदीय

(इंजी० अक्षय कुमार आर्य)

सं० 1102(1) वि०सु०नि० (गा०बाद रीजन) एच०टी० / निरीक्षण तद दिनांक-
उपरोक्त की प्रतिलिपि अधिशासी अभियंता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड- , नोएडा, प०वि०वि०नि०लि०, गौतमबुद्धनगर
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(इंजी० अक्षय कुमार आर्य)

उपनिदेशक
विद्युत सुरक्षा उ० प्र० शासन
गाजियाबाद रीजन गाजियाबाद

सं० वि०सु०नि० (गा०बाद रीजन) एच०टी० / निरीक्षण तद दिनांक-
उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1. सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ० प्र० शासन, गाजियाबाद जोन, गाजियाबाद ।
2. निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ० प्र० शासन, लखनऊ की सेवा में ।

(इंजी० अक्षय कुमार आर्य)

कार्यालय उप निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ० प्र० शासन, गाजियाबाद रीजन, एफ-6, पटेलनगर-3, गाजियाबाद ।
संख्या- 102 वि०सु०नि०(गा०बाद रीजन) एच०टी०/ निरीक्षण दिनांक- 02-6-17
सेवा में,

M/s-I.V. County Pvt.Ltd.
Cleo County, Plot No.-GH-05,
Sector-121, Noida, G.B.Nagar

विषय- 2600 के० वी० ए० X 01नं० (33 / 0.433 के०वी०) ट्रांसफार्मर के उच्च विभव विद्युत अधिष्ठापन का प्रारम्भिक निरीक्षण ।
प्रसंग- आपका पत्र दिनांक-शून्य द्वारा प्राप्त ट्रेजरी चालान सं०-वी.आई.डी.170000077, दिनांक-21.02.2017, रु०17000/- राजकीय कोषागार में जमा किया गया ।

प्रिय महोदय,

कृपया आपके परिसर में अधिष्ठापित निम्नलिखित ट्रांसफार्मर के उच्च विभव विद्युत अधिष्ठापन का प्रारम्भिक निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक- 01.06.2017 को किया गया :-

ट्रांसफार्मर का विवरण :-

मेक- Schneider
नं०- 7956616/1
क्षमता- 2600 के०वी०ए०,
वोल्टेज- 33/0.433 के०वी० ,

निरीक्षण के समय उपरोक्त विद्युत अधिष्ठापन भारतीय विद्युत नियम-1956 के सम्बन्धित नियमों के अन्तर्गत संतोषजनक पाया गया । अतः उक्त ट्रांसफार्मर को प्रयोग में लाये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है । यदि भविष्य में उपरोक्त विद्युतीय अधिष्ठापन में अनुमोदित ड्राइंग से भिन्न किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है, तो उसकी पूर्व अनुमति इस कार्यालय से अवश्य प्राप्त कर ली जाय , अन्यथा भारतीय विद्युत नियम-1956 के सम्बन्धित नियमों का स्पष्ट उल्लंघन माना जायेगा ।

भवदीय

(इंजी० अक्षय कुमार आर्य)

उपनिदेशक

विद्युत सुरक्षा उ०प्र० शासन
गाजियाबाद रीजन गाजियाबाद

सं० वि०सु०नि० (गा०बाद रीजन) एच०टी० / निरीक्षण तद दिनांक-
उपरोक्त की प्रतिलिपि अधिशासी अभियंता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड- , नोएडा, प०वि०वि०नि०लि०, गौतमबुद्धनगर
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(इंजी० अक्षय कुमार आर्य)

सं० वि०सु०नि० (गा०बाद रीजन) एच०टी० / निरीक्षण तद दिनांक-
उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1. सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ०प्र०शासन, गाजियाबाद जोन, गाजियाबाद ।
2. निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ०प्र०शासन, लखनऊ की सेवा में ।

(इंजी० अक्षय कुमार आर्य)

कार्यालय निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, विभूति खण्ड-2, गोमती नगर, लखनऊ।

संख्या: मु0/ई0/एच0टी0/झाईंग-अनुमोदन/2017-18,
सेवा में, 434

दिनांक: 22.05.17

सर्वश्री आई.वी. काउन्टी प्रा0लि0,
सिल्यो काउन्टी, प्लॉट नं0-जी.एच.-05,
सेक्टर-121, नोएडा,
जिला-गौतमबुद्धनगर (उ0प्र0)।

विषय : 33/0.433 के0वी0 2600 के0वी0ए0 X 01 नं0 ट्रॉन्सफारमर सब-स्टेशन के विद्युतीय अधिष्ठापन से सम्बन्धित झाईंग्स का अनुमोदन।

प्रसंग : आपका पत्रांक शून्य, दिनांक शून्य।


प्रिय महोदय,

कृपया प्रासंगिक पत्र के साथ आपसे प्राप्त निम्नांकित एच0टी0 झाईंग का अनुमोदन अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा कर दिया गया है। उसकी एक प्रति आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु इस पत्र के साथ संलग्न की जाती है।

(1) ले आउट प्लान आफ 33/0.433 के0वी0 2600 के0वी0ए0 X 01 नं0 ट्रॉन्सफारमर सब-स्टेशन के विद्युतीय अधिष्ठापन से सम्बन्धित झाईंग्स का अनुमोदन।

कृपया आप अपना अधिष्ठापन उपरोक्त अनुमोदित एच0टी0 झाईंग के अनुसार अधिष्ठापित करें, और सभी शर्तें पूर्ण करने के पश्चात् इसका निरीक्षण उप निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ0प्र0 शासन, गाजियाबाद रीजन, गाजियाबाद से करवायें तथा उनसे लिखित अनुमोदन प्राप्त होने पर ही अपना अधिष्ठापन जीवन्त करायें।

संलग्नक : 01 नं0 झाईंग।

भवदीय,

(गिरीश कुमार सिंह)
कार्यवाहक निदेशक

संख्या: मु0/ई0/एच0टी0/झाईंग-अनुमोदन/2017-18, तददिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस आशय से प्रेषित कि भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 के नियम-63 के अनुसार किसी भी उच्च विभव अधिष्ठापन को इस निदेशालय से लिखित अनुमति प्राप्त होने के बाद ही सजीव किया जा सकता है। अतः उच्च विभव अधिष्ठापन को उप निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ0प्र0 शासन, गाजियाबाद रीजन, गाजियाबाद से लिखित अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् ही सजीव करने का कष्ट करें-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नोएडा, जिला-गौतमबुद्धनगर।
2. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, सेक्टर-16, नोएडा, जिला-गौतमबुद्धनगर।

(गिरीश कुमार सिंह)
कार्यवाहक निदेशक




संख्या: मु0/ई0/एच0टी0/झाईंग-अनुमोदन/2017-18, तददिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि उप निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ0प्र0 शासन, गाजियाबाद रीजन, गाजियाबाद को अनुमोदित झाईंग की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस आशय से प्रेषित कि औद्योगिक उपभोक्ताओं के मामले में जिला उद्योग केन्द्र से कागजात् प्राप्त होने के तीन दिन के अन्दर तथा अन्य मामलों में उपभोक्ताओं से कागजात् प्राप्त होने पर तीन दिन के अन्दर निरीक्षण करने का कष्ट करें। निरीक्षण रिपोर्ट उपभोक्ताओं को भेजते समय ही उसकी प्रति मेरे नाम से प्रधान कार्यालय को अनिवार्य रूप से पृष्ठांकित की जाये।

संलग्नक : 01 नं0 झाईंग।

(गिरीश कुमार सिंह)
कार्यवाहक निदेशक

SINGLE LINE DIAGRAM

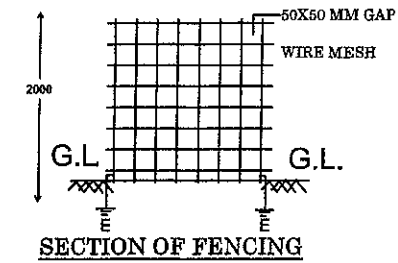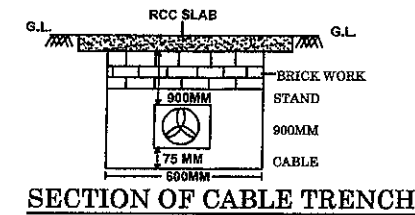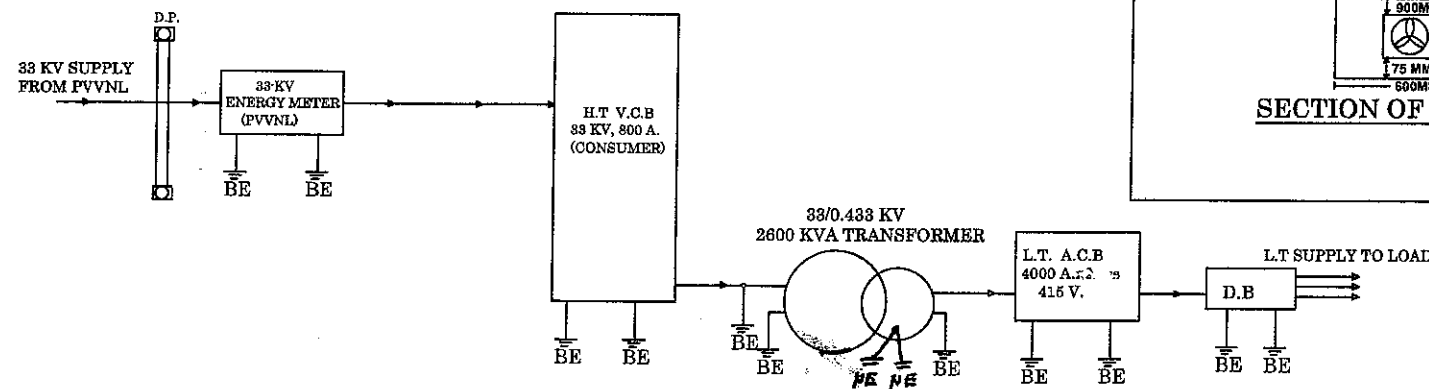


LAYOUT PLAN OF 33/0.433K.V
TRANSFORMER SUBSTATION OF
2600 K.V.A. X01 No.
M/S - I.V.County Pvt.Ltd.
Cleo County,Plot No.-GH-05,Sector-121
Noida ,G.B.Nagar

इसके अनुमोदन विद्युत अधिष्ठापन को सजीवकिये
जाने की अनुमति नहीं है। उच्च विभव अधिष्ठापन का
निरीक्षण उप निदेशक विद्युत सुरक्षा उत्तर प्रदेश शासन
.....शांतिपार्क.....रीजन/प्रोन.शांतिपार्क.....से
करवाकर उनसे लिखित अनुमति प्राप्त करने के बाद
ही सजीव करें।

अनुमोदित
कार्य निदेशक
विद्युत सुरक्षा उ० प्र० शासन
लखनऊ।

BUILDING AREA

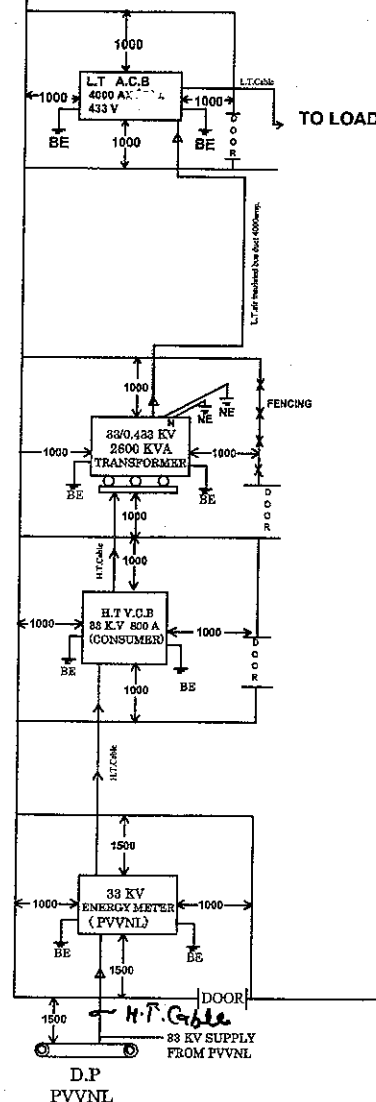

NOTES-

- (1) PLINTH LEVEL OF TRANSFORMER AND SUB-STATION SHALL BE KEPT HIGHER THAN THE HIGHEST FLOOD AND STORM WATER LEVEL OF THE AREA.
- (2) THE EARTHING SHALL BE DONE AS PER IS 3043-1966.
- (3) ALL EARTHING CONNECTION WILL BE WITH MAIN EARTHING LEAD OF EARTHMENT.
- (4) ALL DIMENESIONS ARE IN M.M .
- (5) ALL DOORS AND WINDOWS ARE METALIC AND OPEN OUT SIDE. SIZE 2100X1200 M.M.
- (6) L.T CABLE LENGTH BETWEEN TRANSFORMER TO L.T. PANAL IS LESS THEN 20 METERS.
- (7) SUPPLIERS METER AND EQUIPMENTS SHALL BE INSTALLED AS PER PROVISIONS MADE IN ELECTRICITY SUPPLY CODE,2005 AND AS PER PROVISION OF RULE 64(1)(B) OF I.E.RULES, 1956.
- (8) SIZE OF EARTH STRIP IS 50X6 MM GI.
- (9) SIZE OF EARTH PLATE IS 900X900X6.35 MM GI.
- (10) SIZE OF LT CABLES IS 3/4 CORE X400 MM SQ. AL.x11 NOS.
- (11) SIZE OF HT CABLES IS 3 COREX300MM SQ XLPE.
- (12) DRAWING IS NOT TO BE SCALE.
- (13) INDEPENDENT ENTRY IN METERING CUBICAL ROOM SHALL BE PROVIDED IN SUCH AWAY THAT METER ARE ALWAYS ACCESSIBLE FOR INSPECTION OF P.V.V.N.L WITHOUT INFRINGING THE PRIVACY OF THE CONSUMER.
- (14) CLEARANCE BETWEEN LIVE PART 11 KV SIDE T/F BUSHING AND GROUND IS NOT LESS THAN 2600 MM.

DETAILS OF TRANSFORMER

MAKE - TO BE GIVEN ON H.V. STATEMENT FORM
SL. NO. - TO BE GIVEN ON H.V. STATEMENT FORM
CAPACITY - 2600 K.V.A X 01No.
VOLTAGE - H.V. 33000 V. L.V. 433 V.
CURRENT - H.V. 45.48 A. L.V. 3466.87 A.

SIGNATURE OF AUTHORITY