

कार्यालय

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी

लखनऊ


पत्रांक: यू0आई0डी0/2018/47763/LKW/LUCKNOW/3112/जे0डी0

दिनांक: जुलाई 24, 2018

औपबन्धिक (PROVISIONAL) अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अग्निशमन अधिकारी पी0जी0आई0, लखनऊ, की संस्तुति आख्या के अनुसार मेसर्स अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फा0 लि0 सेक्टर-डी, द्वितीय तल शापिंग स्क्वायर-02, सुशान्त गोल्फ सिटी, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ द्वारा सेक्टर-सी0, पाकेट-06, ग्रुप हाउसिंग-01, सुशान्त गोल्फ सिटी, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ में प्रस्तावित समूह आवासीय भवन जो बेसमेंट+भूतल+14 तल का प्रस्तावित है, प्रत्येक टावर की उचाई 44.90 मीटर तथा प्लॉट एरिया 86808.98 वर्ग मीटर है। भवन का अधिभोग समूह आवासीय श्रेणी के अन्तर्गत किया जायेगा। इनके द्वारा अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा के समस्त प्राविधानों का समायोजन एन0बी0सी0 एवं तत्सम्बन्धी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 मानकों की संस्तुतियों के अनुरूप किया गया है। इस भवन का प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण -पत्र समूह आवासीय श्रेणी के अन्तर्गत इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के निर्माण के पश्चात भवन का अधिभोग से पूर्व अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण पत्र (Fire & Life Safety Certificate) प्राप्त किया जायेगा।

संलग्नक: अग्निशमन अधिकारी पी0जी0आई0 की आख्या व मानचित्र 01 नग ।

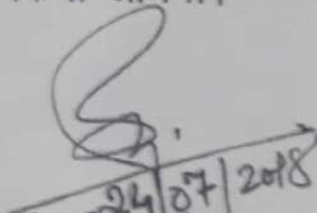  
24/07/2018  
(ए0बी0पाण्डेय)  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
लखनऊ

प्रतिलिपि

01- अग्निशमन अधिकारी पी0जी0आई0, लखनऊ, को सूचनार्थ प्रेषित ।

की अधिमोग एवं हेजाईस श्रेणी:-प्रश्नगत भवन का अधिमोग एन0बी0सी0-2016 में समूह आवासीय श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है ।

ढांचागत व्यवस्था:-

01- पहुँच मार्ग :-प्रश्नगत भूखण्ड तक पहुँच मार्ग की चौड़ाई मानचित्र में 45 मीटर प्रदर्शित है ।

02- सेटबैक:- भवन का न्यूनतम सेटबैक निम्नवत है:-

- अग्रभाग- 13.00 मीटर ।
- पृष्ठ भाग- 13.00 मीटर ।
- पार्श्व भाग प्रथम- 13.00 मीटर ।
- पार्श्व भाग द्वितीय- 13.00 मीटर ।
- टावरों के मध्य- 13.00 मीटर ।

उपरोक्तानुसार भवन का सेटबैक भवन विनियामावली के अनुसार है । सेटबैक सदैव अवरोध मुक्त रखे जायेंगे सेटबैक में किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा,प्रश्नगत भवन के चारों तरफ न्यूनतम 06 मीटर सेटबैक सदैव मोटरेबुल व अवरोधमुक्त रखा जाना अनिवार्य होगा ।

03- निकास मार्ग:- प्रश्नगत प्रस्तावित प्रत्येक टावर में भूतल से उपरी तलों हेतु 02-02 स्टेयरकेश प्रत्येक की चौड़ाई 01.50 मीटर व कम्यूनिटी भवन में 02 स्टेयरकेश प्रत्येक की चौड़ाई 02.00 मीटर मानचित्र में प्रदर्शित है तलों पर समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेंस अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है ।

04- रिफ्यूज एरिया:-प्रश्नगत प्रत्येक टावर में बालकनी मानचित्र में प्रदर्शित है

अग्नि सुरक्षा व्यवस्था:- एन0बी0सी0-2016 के अनुसार निम्नलिखित अग्निशमन व्यवस्थाएं पूर्ण किए जाने अनिवार्य है :-

01- भूमिगत टैंक :- प्रश्नगत प्रस्तावित भवन के परिसर में 300 के0एल0 पानी के क्षमता का भूमिगत टैंक मानचित्र में प्रदर्शित है ।

02- पम्प :- भूमिगत टैंक के पास 2280 एल0पी0एम0 क्षमता के 02 विद्युत चालित पम्प (01 स्प्रिंकलर व 01 हाईड्रेट पम्प ) व समकक्ष क्षमता का 01 डीजल चालित पम्प एवं 180 एल.पी. एम. क्षमता का 02 जॉकी पम्प (01 स्प्रिंकलर व 01 हाईड्रेट पम्प )तथा 1620 एल0पी0एम0 क्षमता का वाटर कर्टेन पम्प मानचित्र में प्रदर्शित किया गया है ,प्रश्नगत प्रस्तावित टावरों में हाईड्रेटों की संख्या 200 से अधिक हो रही है इसलिए एन0बी0सी0-2016 ,पार्ट-04 के टेबल -07 के नोट संख्या 22 व 23 के अनुसार उक्त वर्णित क्षमता का 02 अतिरिक्त पम्प सेट इस प्रकार कुल 03 सेट फायर पम्प का अधिष्ठापन कराया जाना अनिवार्य होगा । प्रस्तावित परिसर के रिंगमेन में पानी का प्रेशर मानक के अनुसार मेंटेन करने हेतु 2280 एल0पी0एम0 क्षमता का बूस्टर पम्प का प्राविधान किया जाना अनिवार्य होगा , समस्त फायर पम्पों को स्वाचालित पद्धति पर भारतीय मानक ब्यूरो के बी0 आई0 एस0-3844-1989 के अनुसार रखा जाना अनिवार्य होगा ।

03- होजरील:-प्रश्नगत प्रत्येक टावर व कम्यूनिटी ब्लॉक के मानचित्र में होजरील ,लैंडिंग वाल्व आई.एस. -3844 के मानको के अनुसार प्रदर्शित है ।

04- वेटराइजर :- प्रश्नगत प्रत्येक टावर व कम्यूनिटी ब्लॉक के मानचित्र में वेटराइजर सिस्टम एन0बी0सी0-2016 के मानकों के अनुसार प्रदर्शित है जिसको पम्प रूम से भारतीय मानक ब्यूरो के बी0आई0एस0-3844-1989 के अनुसार संयोजित किया जाना अनिवार्य होगा ।

05- प्रश्नगत सम्पूर्ण भवन परिसर में यार्ड हाईड्रेट होज कैबिनेट एवं उसमें डिलीवरी होज पाईप तथा ब्रांच पाईप एवं फायर सर्विस इनलेट का प्राविधान आई0एस0 13039:1991 के अनुसार मानचित्र में प्रदर्शित है ।

06- हस्त चालित इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम :-प्रश्नगत प्रत्येक टावर व कम्यूनिटी ब्लॉक के मानचित्र में एन0बी0सी0-2016 के मानकों के अनुसार हस्त चालित इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम प्रदर्शित है ।

07- स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम:-प्रश्नगत भवन के सम्पूर्ण बेसमेंट में स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम एन0 बी0 सी0-2016 के मानको के अनुसार मानचित्र में प्रदर्शित है । स्प्रिंकलर सिस्टम में पानी की फीडिंग टेरस व अन्डर ग्राउण्ड टैंक दोनों से किया जाना आवश्यक होगा, बेसमेंट,में कम्पार्टमेंटेशन एन0 बी0सी0-2016 के मानको के अनुसार किया जाना अनिवार्य होगा ।

08- टैरिस टैंक :-प्रश्नगत प्रस्तावित प्रत्येक टावर के टैरिस पर टैरिस टैंक 5 हजार लीटर व कम्यूनिटी ब्लॉक के टैरिस पर 20000 लीटर पानी के क्षमता का मानचित्र में प्रदर्शित है ।

महोदय,

कृपया सहायक प्रबंधक मेसर्स अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रा 0 लि0 सेक्टर-डी, द्वितीय तल शापिंग स्क्वायर-02, सुशान्त गोल्फ सिटी, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ के पत्र पर आप के पृष्ठांकन आदेश के अनुपालन में सेक्टर-सी0 पाकेट-06, ग्रुप हाउसिंग-01, सुशान्त गोल्फ सिटी, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ में प्रस्तावित समूह आवासीय भवन के मानचित्र का अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिकोण से निरीक्षण/परीक्षण किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

भवन की संरचना:-

01-प्रश्नगत प्रस्तावित भवन का कुल प्लॉट एरिया 86808.98 वर्ग मीटर है ।

02-प्रश्नगत भवन परिसर में कुल 16 टावर प्रस्तावित है जिनका विवरण निम्नलिखित है-

टावर-ए-1 से ए-05 प्रत्येक टावर का अलग-अलग-

- भूतल/स्टिल्ट का कबर्ड एरिया - 915.57 वर्ग मीटर ।
- प्रथम तल का कबर्ड एरिया- 838.04 वर्ग मीटर ।
- द्वितीय तल से 11वें तल का टिपिकल कबर्ड एरिया- 867.96 वर्ग मीटर ।
- 12वें तल से 14वें तल का टिपिकल कबर्ड एरिया- 853.97 वर्ग मीटर ।

टावर-बी-01 से बी-03 तक प्रत्येक टावर का अलग-अलग-

- भूतल/स्टिल्ट का कबर्ड एरिया - 668.61 वर्ग मीटर ।
- प्रथम तल का कबर्ड एरिया- 590.75 वर्ग मीटर ।
- द्वितीय तल से 14वें तल का टिपिकल कबर्ड एरिया - 633.90 वर्ग मीटर ।

टावर-सी0-01 से सी0-03 तक प्रत्येक टावर का अलग-अलग-

- भूतल/स्टिल्ट का कबर्ड एरिया - 1166.03 वर्ग मीटर ।
- प्रथम तल का कबर्ड एरिया- 1129.15 वर्ग मीटर ।
- द्वितीय तल से 14वें तल का टिपिकल कबर्ड एरिया - 1141.74 वर्ग मीटर ।

टावर-डी-01 व डी0-02 प्रत्येक टावर का अलग-अलग-

- भूतल/स्टिल्ट का कबर्ड एरिया - 664.91 वर्ग मीटर ।
- प्रथम तल से 14वें तल का टिपिकल कबर्ड एरिया - 699.37 वर्ग मीटर ।

टावर-ई0-01 व ई0-03 प्रत्येक टावर का अलग-अलग-

- भूतल/स्टिल्ट का कबर्ड एरिया- 749.25 वर्ग मीटर ।
- प्रथम तल से 14वें तल का टिपिकल कबर्ड एरिया - 916.55 वर्ग मीटर ।

टावर-ई0-02

- भूतल/स्टिल्ट का कबर्ड एरिया- 601.80 वर्ग मीटर ।
- प्रथम तल से 14वें तल का टिपिकल कबर्ड एरिया - 933.14 वर्ग मीटर ।

कम्यूनिटी सेंटर-

- भूतल का कबर्ड एरिया - 1709.86 वर्ग मीटर ।
- प्रथम तल का कबर्ड एरिया- 1436.00 वर्ग मीटर ।
- द्वितीय तल का कबर्ड एरिया- 1110.00 वर्ग मीटर ।

03- प्रश्नगत प्रस्तावित भवन के बेसमेंट का कुल कबर्ड एरिया 75074.30 वर्ग मीटर मानचित्र में प्रदर्शित है ।

04- प्रश्नगत प्रस्तावित टावरों की अधिकतम ऊँचाई 44.90 मीटर मानचित्र में प्रदर्शित है ।





# भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

AAI/RH/ATM/ATM/1100/2019/233/1150-1152

ANSAL PROPERTIES & INFRASTRUCTURE LTD.  
1ST FLOOR, YMCA BUILDING, 13 RANA  
PRATAP MARG, LUCKNOW

Date: 08-07-2019

Valid Upto: 07-07-2027

## No Objection Certificate for Height Clearance (Review)

1. This NOC is issued by Airports Authority of India (AAI) in pursuance of responsibility conferred by and as per the provisions of Govt. of India (Ministry of Civil Aviation) order GSR751 (E) dated 30th Sep. 2015 for Safe and Regular Aircraft Operations.

2. This office has no objection to the construction of the proposed structure as per the following details:

NOC ID :	LUCK/NORTH/B/080817/237320
Applicant Name*	Sudhir Kumar Agarwal
Site Address*	GH-1, POCKET-6, SECTOR-C, SUSHANT GOLF CITY, LUCKNOW, MUZAFFAR NAGAR GUSVAL, Lucknow, Uttar Pradesh
Site Coordinates*	81 0 24.38-26 46 58.28, 81 0 26.44-26 46 51.52, 81 0 28.53-26 46 45.04, 81 0 34.13-26 46 51.94, 81 00 18.76-26 46 51.29
Site Elevation in mtrs AMSL as submitted by Applicant*	118.12 M
Permissible Top Elevation in mtrs Above Mean Sea Level(AMSL)	167.64 M (Restricted)

\*As provided by applicant

3. This NOC is subject to the terms and conditions as given below:

- Permissible Top elevation has been issued on the basis of Site coordinates and Site Elevation submitted by Applicant. AAI neither owns the responsibility nor authenticates the correctness of the site coordinates & site elevation provided by the applicant. If at any stage it is established that the actual data is different, this NOC will stand null and void and action will be taken as per law. The office in-charge of the concerned aerodrome may initiate action under the Aircraft (Demolition of Obstruction caused by Buildings and Trees etc.) Rules, 1994"
- The Site coordinates as provided by the applicant in the NOC application has been plotted on the street view map and satellite map as shown in ANNEXURE. Applicant/Owner to ensure that the plotted coordinates corresponds to his/her site. In case of any discrepancy, Designated Officer shall be requested for cancellation of the NOC.
- Airport operator or his designated representative may visit the site (with prior coordination with applicant or owner) to ensure that NOC terms & conditions are complied with.
- The Structure height (including any superstructure) shall be calculated by subtracting the Site elevation in AMSL from the Permissible Top Elevation in AMSL i.e. Maximum Structure Height = Permissible Top Elevation minus (-) Site Elevation.
- The issue of the 'NOC' is further subject to the provisions of Section 9-A of the Indian Aircraft Act, 1934 and any notifications issued there under from time to time including the Aircraft (Demolition of Obstruction caused by Buildings and Trees etc.) Rules, 1994.

क्षेत्रीय मुख्यालय उत्तरी क्षेत्र, परिचालन कार्यालय परिसर रंगपुरी, नई दिल्ली - 110037 दूरभाष संख्या - 91-11-25653566  
Regional headquarter Northern Region, Operational Offices Complex Rangpuri, New Delhi-110037 Tel: 91-11-25653566

*K. K. A. KABIR*  
09.07.2019  
के के ए कबीर / K. K. A. KABIR  
महाप्रबंधक (वायु वातावरण प्रबंधन-उत्तरी क्षेत्र) / General Manager (ATM), NR  
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण / Airports Authority of India  
प्रचालन कार्यालय / Operational Offices  
रंगपुरी, गुरुग्राम रोड, नई दिल्ली-37 / Rangpuri, Gurugram Road, New Delhi-37

" हिंदी पत्रों का स्वागत है । "

*Fuel No. 25/7/19*  
*VP (Sanction)*

APIL - LUCKNOW  
Serial No... 0288 (a)  
Date... 12.7.19  
Mode...



## भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

- f. No radio/TV Antenna, lighting arresters, staircase, Mumtee, Overhead water tank and attachments of fixtures of any kind shall project above the Permissible Top Elevation of 167.64 M (Restricted) (AMSL), as indicated in para 2.
- g. Use of oil, electric or any other fuel which does not create smoke hazard for flight operations is obligatory, within 8 KM of the Aerodrome Reference Point.
- h. The certificate is valid for a period of 8 years from the date of its issue. One time revalidation without assessment may be allowed, provided construction work has commenced, subject to the condition that such request shall be made within the validity period of the NOC and the delay is due to circumstances which are beyond the control of the developer.
- i. No light or a combination of lights which by reason of its intensity, configuration or colour may cause confusion with the aeronautical ground lights of the Airport shall be installed at the site at any time, during or after the construction of the building. No activity shall be allowed which may affect the safe operations of flights.
- j. The applicant will not complain/claim compensation against aircraft noise, vibrations, damages etc. caused by aircraft operations at or in the vicinity of the airport.
- k. Day markings & night lighting with secondary power supply shall be provided as per the guidelines specified in chapter 6 and appendix 6 of Civil Aviation Requirement Series B Part I Section 4, available on DGCA India website: [www.dgca.nic.in](http://www.dgca.nic.in)
- l. The applicant is responsible to obtain all other statutory clearances from the concerned authorities including the approval of building plans. This NOC for height clearances is to ensure the safe and regular aircraft operations and shall not be used as document for any other purpose/claim whatsoever, including ownership of land etc.
- m. This NOCID has been assessed w.r.t Lucknow Airport(s). NOC has been issued w.r.t. the AAI aerodromes and other licensed civil aerodromes as listed in Schedule-III, Schedule-IV(Part-1), Schedule-IV(Part-2; RCS Airports Only) and Schedule-VII of GSR751(E).
- n. Applicant needs to seek separate NOC from Defence, if the site lies within the jurisdiction of Defence Aerodromes as listed in Schedule-V of GSR751(E). As per Rule 13 of GSR751(E), applicants also need to seek NOC from the concerned State Govt. for sites which lies in the jurisdiction of unlicensed aerodromes as listed in Schedule-IV (Part-2: other than RCS airports) of GSR751(E).
- o. In case of any discrepancy/interpretation of NOC letter, English version shall be valid.
- p. In case of any dispute w.r.t site elevation and/or AGL height, top elevation in AMSL shall prevail.
- o. This NOC supersedes any previously issued NOC.

Chairman NOC Committee

Region Name: NORTH

Address: General Manager Airports Authority of India, Regional Headquarter, Northern Region, Operational Offices, Gurgaon Road, New Delhi-110037

Email ID: [noc\\_nr@aai.aero](mailto:noc_nr@aai.aero)

Contact No: 011-25653551

*K. K. A. Kabir*  
09.07.2019  
के.के.ए. कबीर / K. K. A. KABIR  
महानिदेशक (वायु यातायात प्रबन्धन-उत्तरी क्षेत्र) / General Manager (ATM, NR)  
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण / Airports Authority of India  
प्रचालन कार्यालय / Operational Offices  
रंगपुरी, गुरुग्राम रोड, नई दिल्ली-37 / Rangpuri, Gurugram Road, New Delhi-37

Name / Designation / Sign with Date	
Prepared By :	<i>Narayan Singh AGM (ATM)</i>
Verified By :	<i>गुलशन, सचिव, म. प्र. (स्टडी रूम)</i>


WORKSHEET - JMA  
Serial No. 110037  
Date 09/07/2019  
File No. 110037



## Distance From Nearest Airport And Bearing

Airport Name	Distance (Meters) from Nearest ARP	Bearing (Degree) from Nearest ARP
Lucknow	12275.61	79.29
NOCID	LUCK/NORTH/B/080817/237320	

Street View

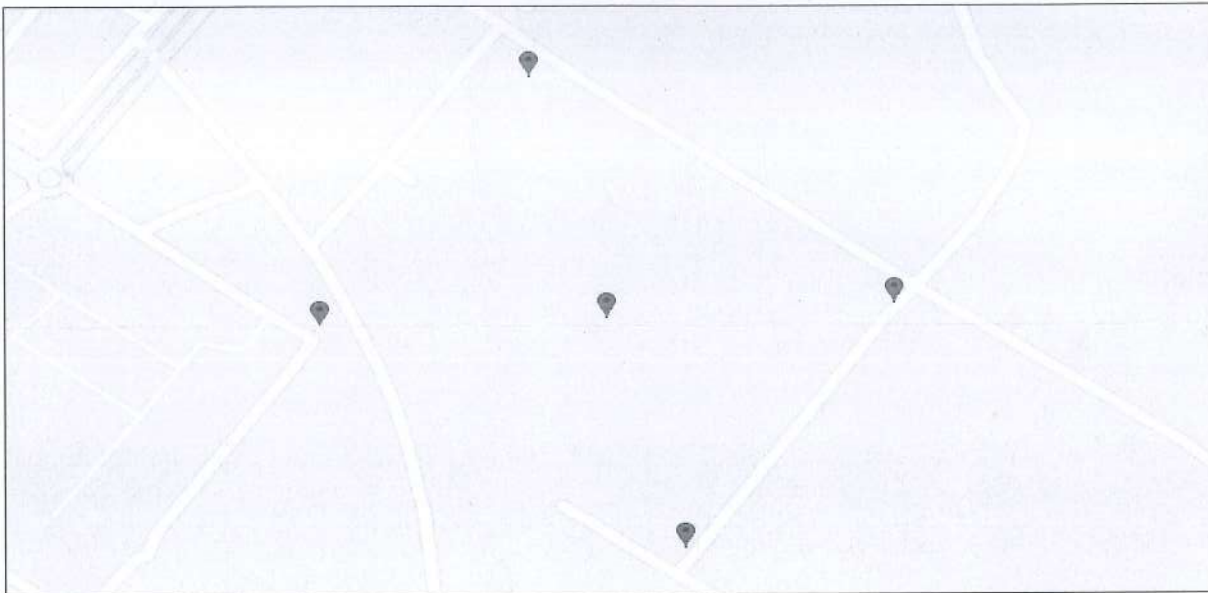

July 8, 2019

1:3,600  
0 0.03 0.06 0.12 mi  
0 0.05 0.1 0.2 km  
Source: Esri, HERE, Garmin, USGS, Intermap, INCREMENT P, NRCan, Esri Japan, IGN, Esri China (Hong Kong), Swisstopo, Esri (Taiwan), IGN (France), INEGI, IGN, other contributors to the Esri World Community

AAI

Satellite View



July 8, 2019

1:3,600  
0 0.03 0.06 0.12 mi  
0 0.05 0.1 0.2 km  
Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

Copy to (i) THE A.P.D. AAI, LUCKNOW AIRPORT LUCKNOW (U.P)  
(ii) GUARD FILE.